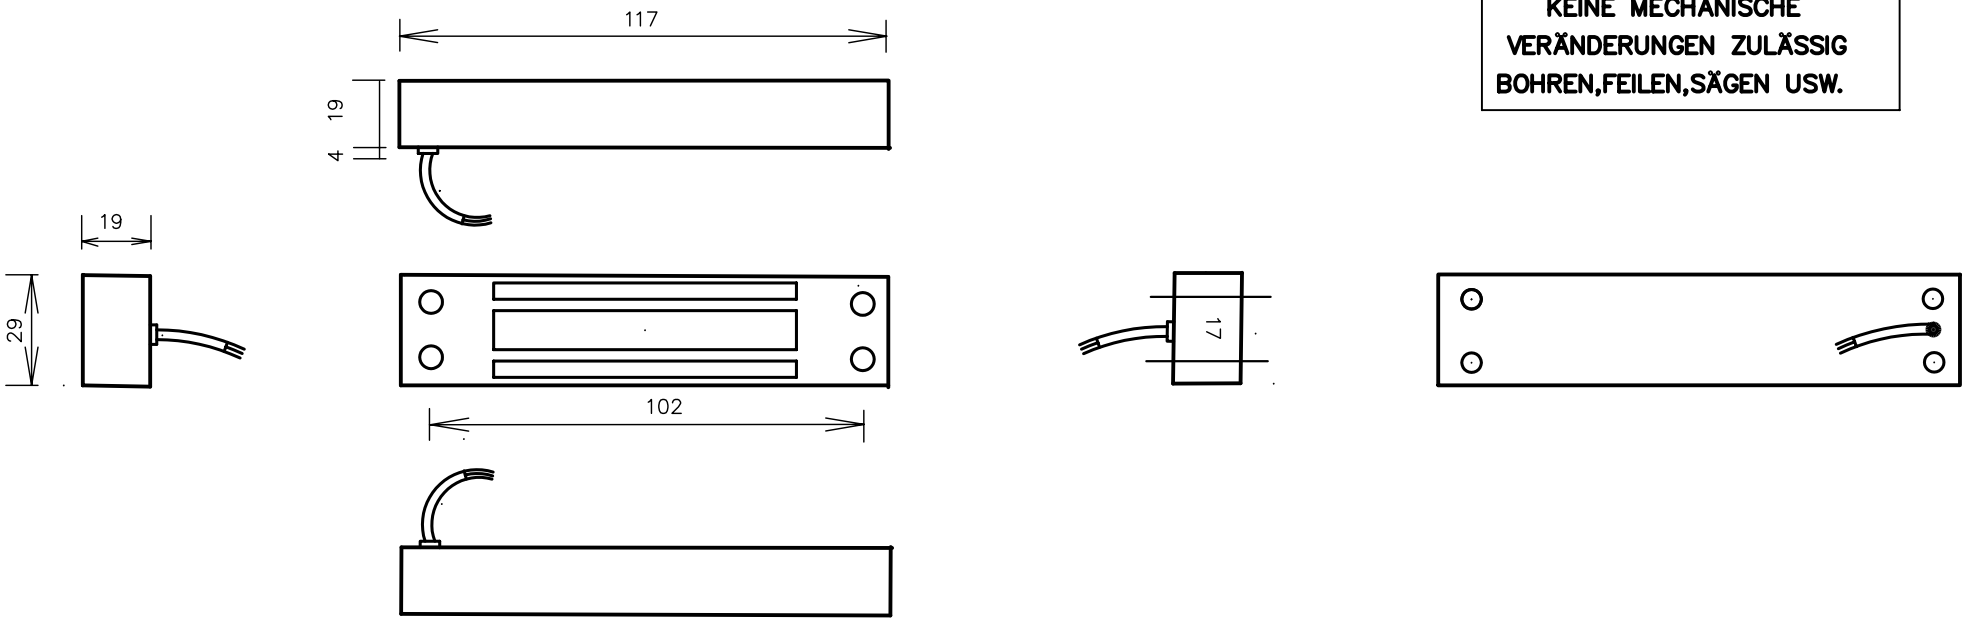

KEINE MECHANISCHE VERÄNDERUNGEN ZULÄSSIG BOHREN,FEILEN,SÄGEN USW.

PATENTE 4.516.114 + 4.682.801 +
GEHÄUSE EDELSTAHL V2A GEBÜRSTET
SCHUTZART IP 67/IEC 529
TEMPERATURBEREICH −40°C BIS +60°C
LEITUNG AM MAGNET ca. 2,5 m
OBERFLÄCHENBEHANDELT NACH MIL−SPEC−NORM
KORROSION NACH DIN EN ISO 6988 + NEMA 4X
FÜR FH−TÜREN GEEIGNET GEMÄSS UL−PRÜFUNG
ZUM INNEN− UND AUSSENEINSATZ GEEIGNET

VERSCHLUSSKRAFT (PRÜFUNG −10% SPANNUNG)

bis zu 100 kP

gemäss Hersteller−Angaben SECURITRON, USA

ELEKTRISCHE DATEN BEI SPG. −50% BIS +30%

24V	
mA	Watt
60	1,4

MAGLOCK® DSS®TÜRKONTROLLEN
70180 STUTTGART
Mozartstrasse 20 A
Telefon 0711−604311 + 0800−MAGLOCK
Telefax 0711−604695

MAGNETVERSCHLUSS−ANLAGE
ZULASSUNG G129 GEMÄSS LBO

MAGNETVERSCHLUSS
MV 1 − MICRO−MAG

ANSICHT
TECHNISCHE DATEN

Pr−Nr: 001/021			
Z−Nr: MV−1 Micro		SEITE:	
Rev 01		FACHG: ELT	
MASSSTAB	DATUM	CAD	GEPR
1: 1,5	02/12/00		KEMKE